


Durup Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2024

Brændselsfordeling i procent

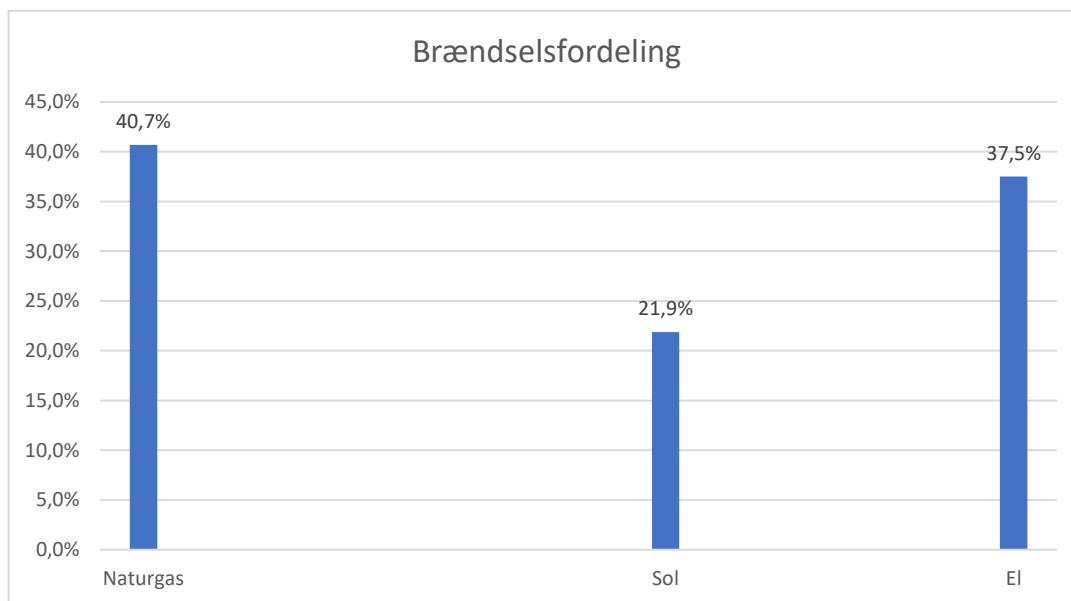

Samlet andel vedvarende energi inkl. el:

59,3%

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO2 (Drivhusgas)	38,9 kg/GJ	140,2 g/kWh
Udledning af CH4 (Drivhusgas)	8,6 g/GJ	30,9 mg/kWh
Udledning af N2O (Drivhusgas)	0,5 g/GJ	1,9 mg/kWh
CO2-ækvivalenter i alt	39,3 kg/GJ	141,6 g/kWh
Udledning af SO2	0,3 g/GJ	1,1 mg/kWh
Udledning af Nox	15,6 g/GJ	56,3 mg/kWh
Inddata periode: 01.01.2024 - 31.12.2024		

Kontaktoplysninger:

Selskab	Durup Fjernvarme
CVR-nr.	38929119
Adresse	Møllevvej 10, 7870 Roslev
Telefon	97592200
Mail	post@durup-fjernvarme.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering

Gul

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ e-udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ e-udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

DK1

